

DESDE TDFyA. AAS
BPC 150x60mm
L:5m/1" 1/2" AWG

GABINETE AUTOSOPORTADO 2000x600x400mm

TDI (TABLERO DISTR. CONTROL E INSTRUMENTACION)

POT INST. TOTAL.:1KW

POT C/FD TOTAL.:1KW




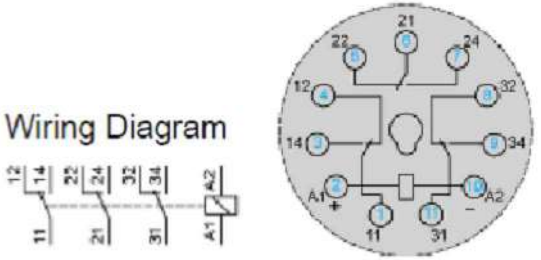


DIAGRAMA DE CONEXION TIP. RELÉ RUMC3

S/Esc.

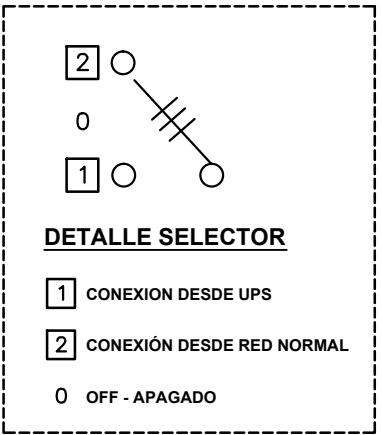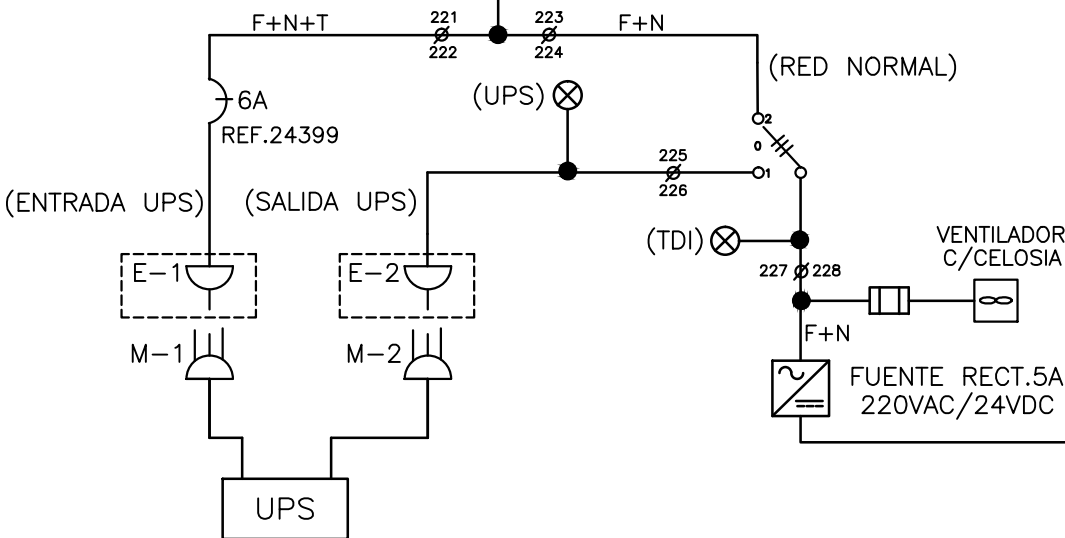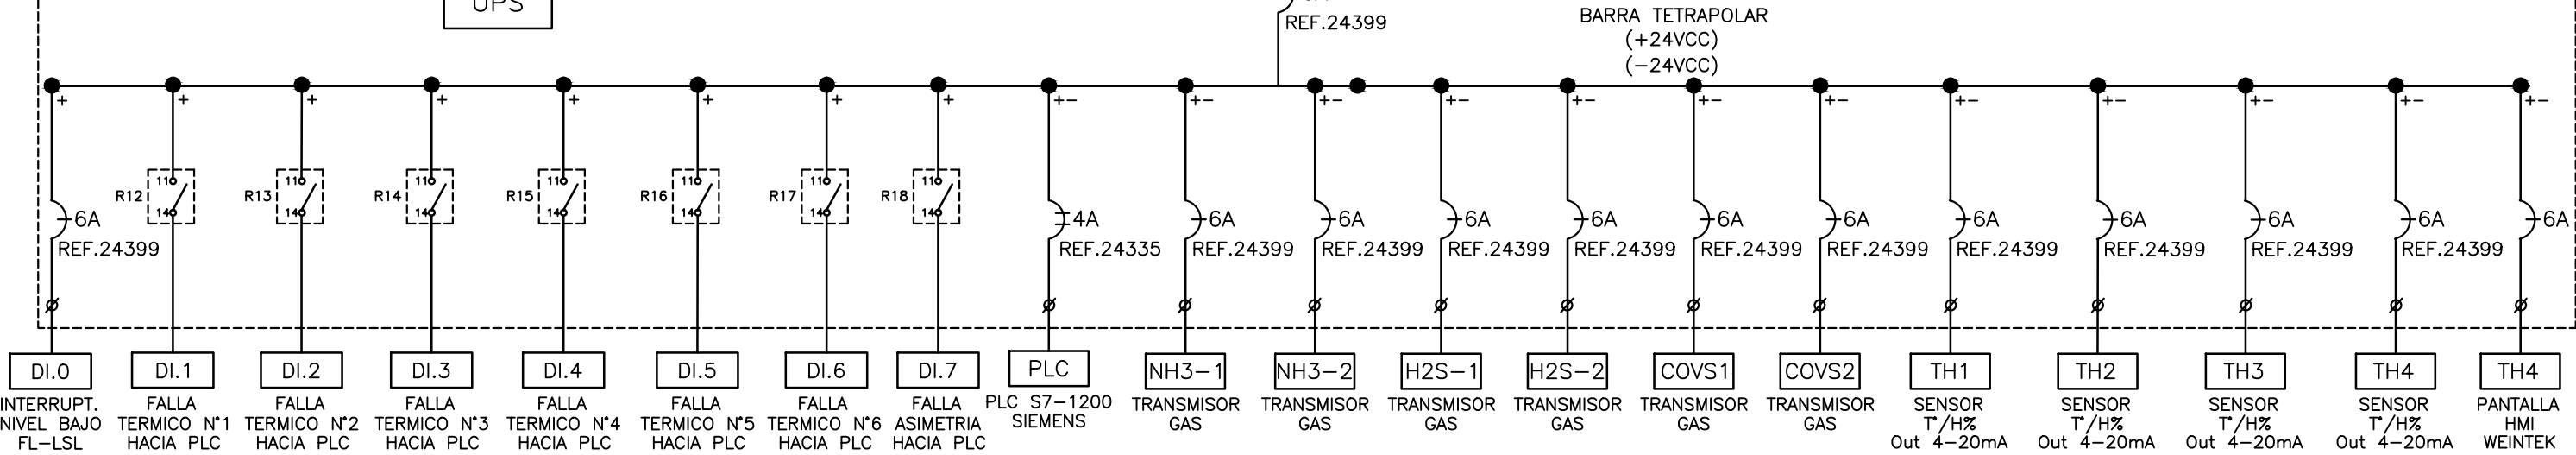

SIMBOLOGIA ELECTRICA

- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO
- FUENTE RECTIFICADORA 220VAC/24VDC TELEMECANIQUE
- CONTACTO ABIERTO (NO) DE RELE RUMC3
- UPS 1000KVA- 20m DE RESPALDO
- ENCHUFE MACHO 10A 2P+T DESDE UPS
- ENCHUFE HEMBRA SIMPLE 10A 2P+T EN CAJA PLASTICA CHUQUI
- SELECTOR 1-0-2 PARA FUNCIONAMIENTO MODO UPS O RED NORMAL
- LUZ PILOTO 220V "ROJO"
- FUSIBLE 2A MARISIO
- CIRCUITO DE CONTROL

DIAGRAMA UNILINEAL TABLERO DISTR. CONTROL E INSTRUMENTACION

S/Esc.

NOTA:
1- CONEXIONADO COMPLETO Y DETALLADO DE LOS SENSORES Y ENTRADAS EN LAMINA 27154-AAS-PL-E-008 DIAGRAMA INTERCONEXIONES DE PLC
2- TODAS LAS REFERENCIAS DE LAS PROTECCIONES CORRESPONDEN A PRODUCTOS SCHNEIDER ELECTRIC.
3- DISTRIBUCION DE TABLERO EN LAMINA 27154-AAS-PL-E-007 VISTA FRONTAL TDI.

3	CONSTRUCCION		J.R.L.F.	16-05-16
2	REVISION		J.R.L.F.	11-04-16
1	REVISION		J.R.L.F.	02-03-16
0	REVISION		J.R.L.F.	01-02-16
REV.	DESCRIPCION	APROBÓ	DIBUJÓ	FECHA

NOTAS:
LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACIÓN PARA SU USO CUMPLEN CON ESTE REQUISITO.



INSCRIPCIÓN S.E.C.

27154-AAS-PL-E-006	
PROYECTO ELECTICO INVERNADERO PILOTO SECADO DE BIOSOLIDOS CGIB EL RUTAL DIAGRAMA UNILINEAL TDI	
DIRECCIÓN : COMUNA : TIL TIL REGION : METROPOLITANA	LÁMINA : 06 de 13 ESCALA : S/ESC. FECHA : 19/01/16 DIBUJÓ : J.R.L.F.
REPRESENTANTE LEGAL AGUAS ANDINAS S.A.	INSTALADOR INGENIERO ELECTRICISTA CLASE "A"